


ESQUEMA DE PUENTE DE CONTADOR REGLAMENTARIO

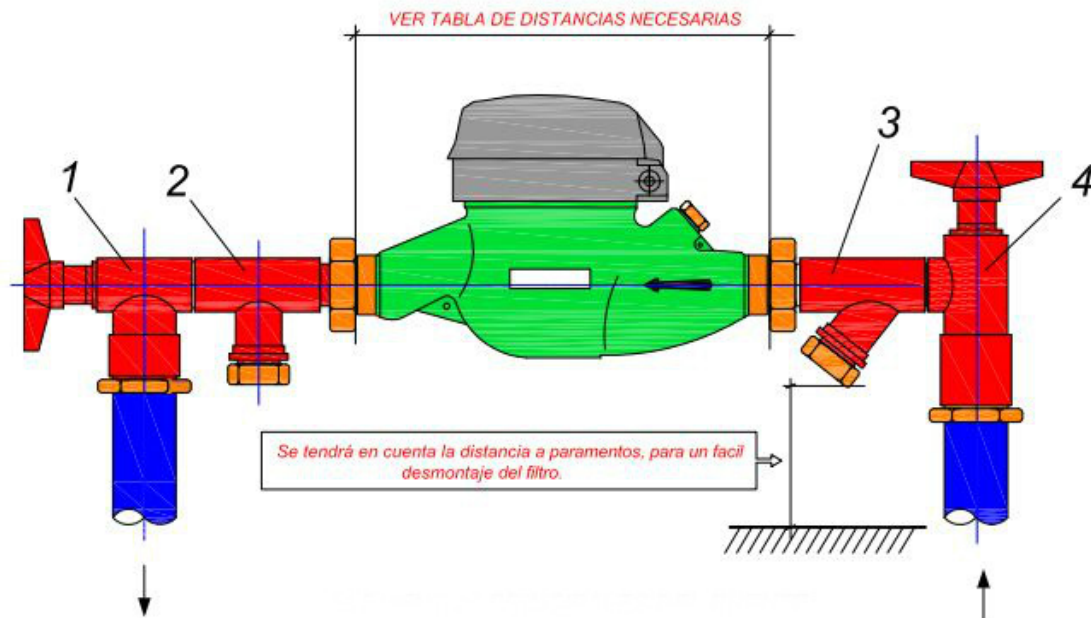

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PUENTE

- 1) VÁLVULA DE SALIDA CON RETENCIÓN
- 2) "T" DE PURGA Y COMPROBACIÓN
- 3) FILTRO EN "Y"
- 4) VÁLVULA DE ENTRADA

| TABLA DE DISTANCIAS PARA INSTALACIÓN DE CONTADORES EN PUENTES NORMALIZADOS | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Contador de 13 mm. | 115 mm. |
| Contador de 15 mm. | 115 mm. |
| Contador de 20 mm. | 115 mm. |
| Contador de 25 mm. | 270 mm. |
| Contador de 30 mm. | 270 mm. |
| Contador de 40 mm. | 310 mm. |

- Los puentes deben incluir los correspondientes racores.
- Medidas válidas para contadores Iberconta y Tavira.