

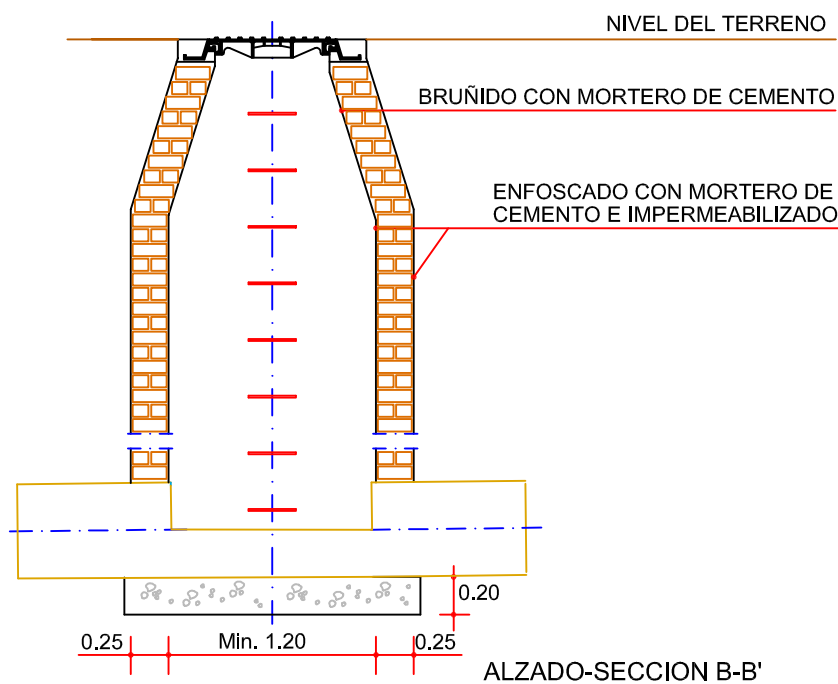


Se consideran conexiones, las acometidas tanto de aguas pluviales como de aguas fecales domiciliarias, así como las entradas procedentes de imbornales, rejillas u obras de captación.

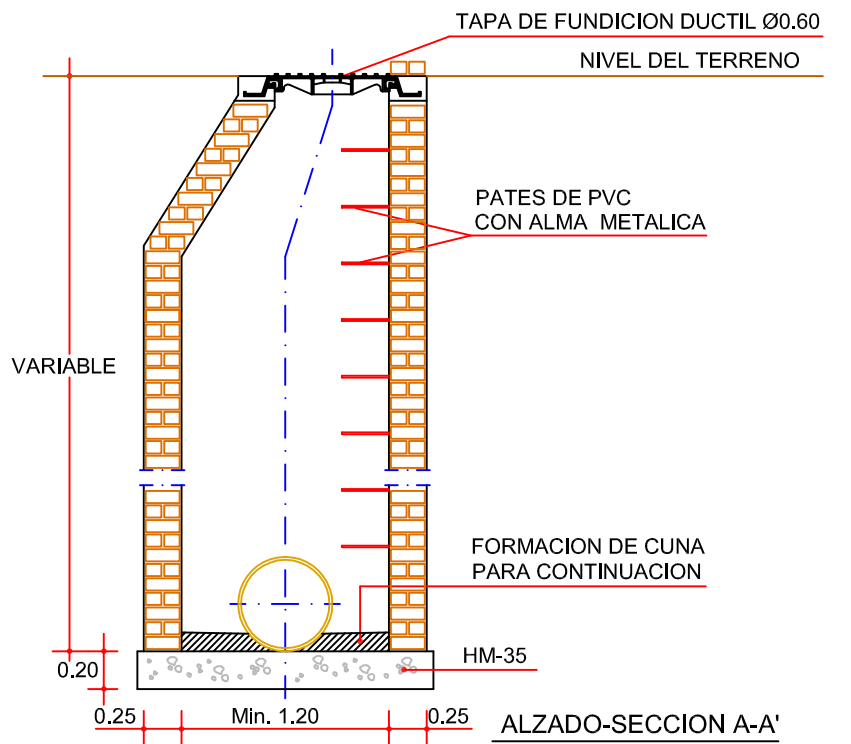

CUADRO DE DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE POZOS DE REGISTRO	
ZONA URBANA :	30.00 mts.
ZONA NO URBANA :	50.00 mts.

MATERIAL: ——— Fabrica l/. macizo 1 pié.

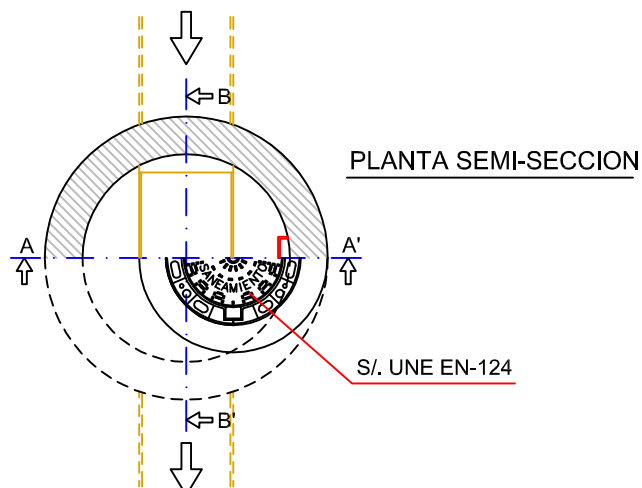

## POZO DE REGISTRO TIPO

ORDENANZA TECNICA DE SANEAMIENTO  
DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS  
DE LA PROVINCIA DE HUELVA

F-5

